



S É C U R I T É

Safety

I N S T A L L A T I O N

Installation

M A I N T E N A N C E

Maintenance

S O M M A I R E

Table of contents

I- SÉCURITÉ **P. 3**

Safety

II- INSTALLATION **P. 4**

Installation

III- MAINTENANCE **P. 5**

Maintenance



Attention ce guide est seulement à titre indicatif. Il est de votre responsabilité d'appliquer toutes les normes en vigueur sur la sécurité, l'installation et la maintenance en lien avec nos produits.

This document helps you for the safety, the installation and the maintenance of our products. Nevertheless, it is your responsibility to apply the norms in the right way to avoid any inconveniences. We don't cover anything in case of damages.


I - S É C U R I T É

Safety

Afin d'éviter toute procédure dangereuse et de préserver la santé de chacun, seules les personnes expérimentées et dotées d'une habilitation électrique BR, BC/B1 sont amenées à manipuler nos produits.

In order to avoid any inconveniences, only qualified persons can manipulate our products.

HABILITATIONS

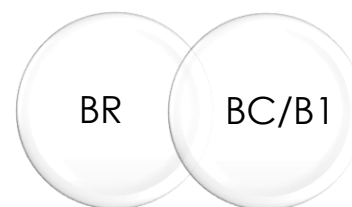

Le saviez-vous ?

Le recyclage de son habilitation électrique est en général recommandé tous les 3 ans.

/ it is recommended to conduct periodic refresher for electric accreditation

LA NORME FRANÇAISE

La norme NF C 18-510 de Janvier 2012 définit l'ensemble des prescriptions de prévention du risque électrique pour toutes opérations et installations électriques dans un environnement électrique.

Elle contient toutes les informations sur :

- 1 La protection des travailleurs contre le risque électrique
- 2 La mise en œuvre et l'utilisation des équipements de travail et de protection individuelle
- 3 La démarche globale d'évaluation du risque

Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter le service de l'Afnor ou sur le site www.afnor.org.

Standard define all electrical hazard prevention requirements for all electrical operations and installations in an electrical environment. It contains all the information on: protection of workers against electrical risk, the implementation and use of work equipment and personal protection and the overall risk assessment approach. For more information, do not hesitate to consult the standards of your country.

II - INSTALLATION

Installation

PRÉCAUTION

Choisir le bon emplacement pour son produit

- 1 L'emplacement prévu pour le produit doit être sec et propre
- 2 La température ambiante à l'emplacement du produit doit être conforme à la norme associée ou spécification du produit
- 3 L'emplacement doit permettre la circulation d'air autour du dispositif pour faciliter la ventilation de ce dernier
- 4 L'emplacement doit être suffisamment dimensionné de manière à faciliter la maintenance du produit
- 5 L'emplacement contient une source d'énergie pour mettre sous tension le dispositif

The product should be implemented in a clean and dry place. The atmosphere should be constant. It is important to keep space around the device in order to ventilate it and to do maintenance easily. Pay attention to turn the power off before plugging the product.

L'INSTALLATION



Cette opération doit être réalisée par une ou des personne(s) d'expérience(s) habilitée(s) à pouvoir effectuer cette tâche. Le port d'équipements de sécurité est obligatoire.

Installation du produit

- 1 Déballage complet du produit
- 2 Vérification d'absence de tension au niveau du circuit amont (au TGBT et organe de raccordement)
- 3 Câbler le dispositif afin qu'il soit prêt à être mis sous tension
- 4 Mettre sous tension le produit
- 5 Vérifier l'état de fonctionnement du produit

Only qualified persons can plug in the device. At first, verify there is no more power where you implement the product. Then plug the product and turn on the power. When it is working, verify there is no inconvenience with the product.


III - MAINTENANCE

Maintenance



MAINTENANCE PREVENTIVE

Afin de préserver au mieux nos produits, il est recommandé d'effectuer une maintenance préventive une fois tous les 6 mois ou plus si nécessaire.

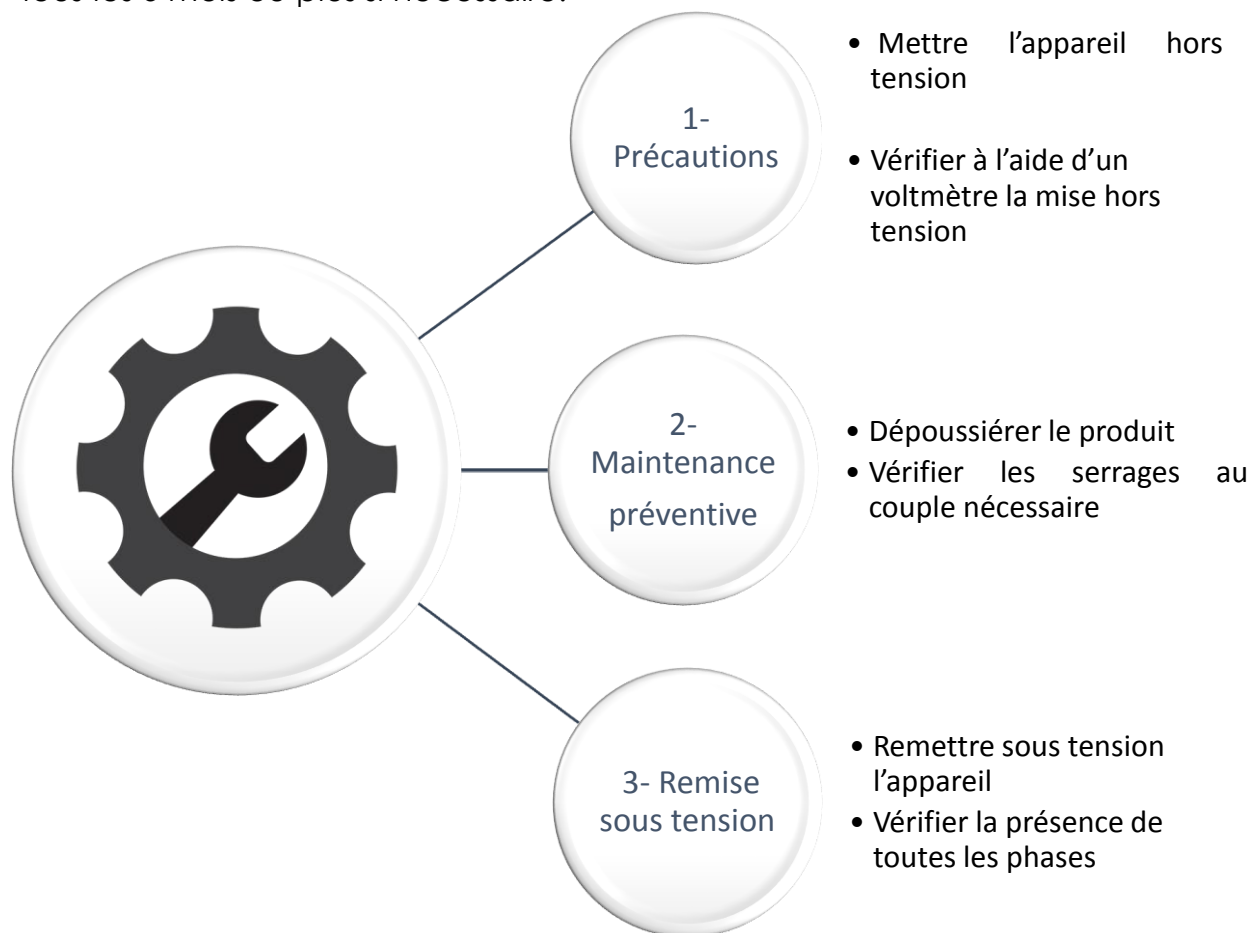

Maintenance préventive possible sur tous nos appareils :



Transformateurs



Alimentations



Selfs



Systèmes

Steps for a preventive maintenance: 1. Turn off the power and verify it is really done. 2. Dust the product, Check the tightenings with the necessary torque. 3. Turn on the power and verify if the phases are working. Repeat it once or more every six months. Preventive maintenance is possible on processors, power supplies, reactors, systems

A V O T R E S E R V I C E

At your service



NOS COORDONNÉES / OUR DETAILS

BESOIN DE CONSEILS OU D'UN RENSEIGNEMENT ?

/ NEED ADVICE OR INFORMATION?

Contactez notre équipe au

/ Contact our team at

Tel **+33 (0)2 43 40 94 66**

Fax: **+33 (0)2 43 40 42 84**

Z.A. La Boussardière

72250 Parigné l'Évêque - FRANCE

